


Désignation Désignation	PROTECTION MX + VOYANT	PROTECTION GENERAL	GRUE	COMPRESSEUR	CANTONNEMENT	PROTECTION PC	PC 1	PC 2	PC 3	PC 4
Repère	Q0	IG	Q1	Q2	Q3	ID1	QI1	QI2	QI3	QI4
Protection	Disjoncteur Diff.	INTERUPTEUR	Disjoncteur Diff.	Disjoncteur Diff.	Disjoncteur Diff.	Interupteur Diff.	Disjoncteur	Disjoncteur	Disjoncteur	Disjoncteur
	Calibre	2x6A	4x400A	4x 63 à 160A	4x63A D	4x63A	4x32A	4x16A	2x16A	2x16A
	Icc	6kA	25kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	6kA	6kA
Différentiel	Calibre	30mA	-	30mA à 10A	300mA	300mA	30mA	-	-	-
	Type	VIGI	-	VIGI	VIGI	VIGI	-	-	-	-
Câblage	Repère									
	Type									
N° de borne										

REVISIONS				
ZONE	REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED



SCHEMA UNIFILAIRE ELECTRIQUE

Client	PLAN	ARMOIRE 400A		AFFAIRE
	DATE	NOM	FOLIO	
	13/02/19	-	1	

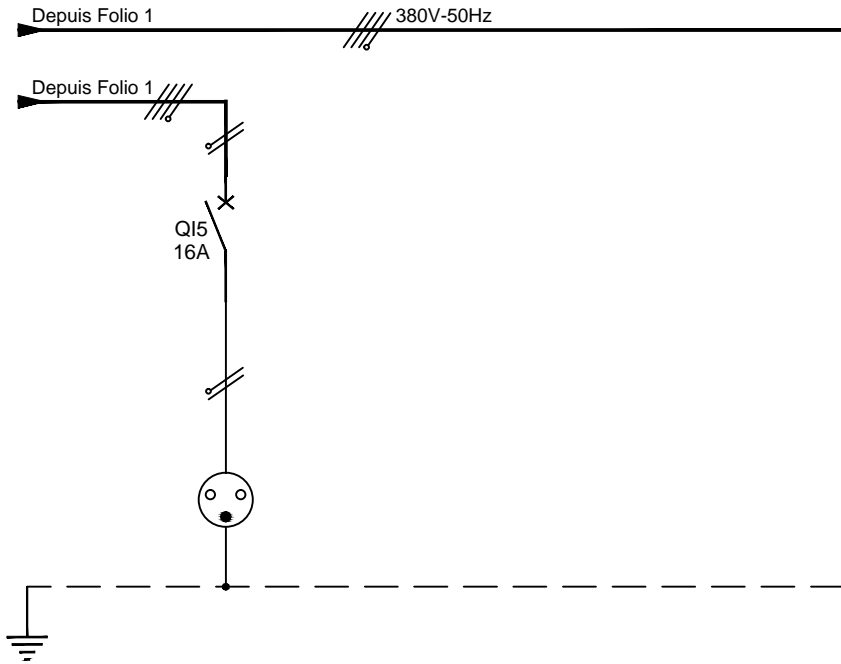

Désignation Désignation	PC 5 -									
Repère	Q15									
Protection	Repère	Disjoncteur								
	Type	-								
Intensité	Calibre	2x16A								
	Icc	6kA								
Différentiel	Calibre	-								
	Type	-								
Câblage	Repère									
	Type									
N° de borne										

REVISIONS				
ZONE	REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED



<i>SCHEMA UNIFILAIRE ELECTRIQUE</i>			
Client	-	ARMOIRE 400A	AFFAIRE
	-	NOM	FOLIO
	13/02/19	-	3